



Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
**Koillismaan
Rastipäivät
2024**

1. SUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän pelastus- ja turvallisuussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:	Koillismaan Rastipäivät 2024
Tapahtuman ajankohta:	13.-14.7.2024; la 13.7. klo 10–16 ja su 14.7. klo 8-14
Tapahtumapaikka:	Noukavaaran koulu, Meskusvaarantie 61, 93800 Kuusamo. P 66° 00,888', I 29° 02,239'
Tapahtuman järjestäjä:	Kuusamon Erä-Veikot, suunnistusjaosto, y-tunnus 0186413-4
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:	Kilpailunjohtaja Hannu Ervasti, p. 040 7731397
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:	Turvallisuuspäällikkö Marko Kursukangas, p. 040 8224477
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:	-
Kohderyhmä/asiakaskunta:	Ikähaarukka 1-90-vuotiaat maastossa kulkemiseen tottuneet ihmiset.
Tapahtuman kuvaus:	Kansalliset kaksipäiväiset suunnistuskilpailut. Kilpailu alkaa lauantaina 13.7. klo 12 ja päättyy viimeisen tultua maaliin, arviolta noin klo 16.00. Sunnuntaina 14.7. kilpailu alkaa klo 10 ja viimeinen suunnistaja on maalissa noin klo 14.00. Kilpailussa osallistujat lähtevät ennakolta arvotun lähtölistan mukaisesti maastoon omalle radalleen. Lähtöpaikat, maali sekä kilpailukeskus sijaitsevat kaikki hyvin tiiviisti lähekkäin.
Arvio henkilömäärästä:	Arviolta tapahtumassa on päivittäin noin 300 henkilöä, joista noin 50 on henkilökuntaa.
Tapahtuman erityispiirteet:	Tapahtuma järjestetään maasto-olosuhteissa. Avotulenteko on kielletty. Tapahtumassa tarvittava sähkö otetaan sähköverkosta.
Tapahtumapaikan erityispiirteet:	Tapahtuma järjestetään maasto-olosuhteissa, johon on tieyhteys olemassa. Kilpailukeskukseen johtaa tie ja kilpailukeskus sijaitsee Meskusvaarantien varressa Noukavaaran koulun piha-alueella. Tapahtumaan osallistujien ajoneuvoja pysäköidään osin Meskusvaarantielle tienvarsipysäköintinä. Kilpailukeskukseen rakennetaan tilapäisrakenteita.

2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.

Vaara/riski	Tapaturma/sairaskohtaus
Syyt	Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, tapahtuma-alueen maaston/rakenteiden epätasaisuus, putoaminen, esineen putoaminen, rakenteen kaatuminen, viallinen sähkölaite sekä liikenne, häiriökäyttäytyminen, lämmin tai kylmä ilma, ruokamyrkytys, henkilökohtaiset syyt
Seuraukset	Henkilövahingot, tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, maine
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> - suojataan kulkureiteillä ja uloskäytävillä olevat kaapelit ja johdot - käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja -johtoja - tarkkaillaan ja puututaan lattian/maaston/rakenteiden liukkauteen ja epätasaisuuteen - rajataan ja merkitään vaaralliset alueet - estetään yleisön pääsy nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikan läheisyyteen esimerkiksi aidoin tai sulkunauhoin - tapahtumaan laaditaan liikennesuunnitelma ja varataan riittävästi liikenteenohjaajia - henkilökunta koulutetaan tarkkailemaan sekä ilmoittamaan tapaturmariskeistä ja häiriökäyttäytymisen merkeistä sekä puuttumaan niihin etupainotteisesti - tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan etupainotteisesti - varmistetaan, että elintarvikeohjeistuksia noudatetaan - varmistetaan, että maastossa olevat turvallisuutta vaarantavat kohteet (lastenradalla suuret ojat) voidaan ylittää turvallisesti ylityspaikoista.
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen - hankitaan liukkauden torjuntavälineitä (mattoja sisä wc tilojen lattioille, työkaluja jne.) - varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä - hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä - merkitään ensiapupiste näkyvästi - varataan asiakkaille ja henkilökunnalle riittävästi vettä - koulutetaan henkilökunta toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilanteessa - suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
Vastuut	

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle numeroon 040 8224477. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen jne. kanssa.
4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

1. **Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040 5306083.** Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
2. **Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

3. **Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

Hengitys on normaalia.

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tulloon asti.

Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.

Aloita elvytys

4. **Aloita paineluelvytys.**

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suurin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

5. **Puhalla 2 kertaa.**

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

6. **Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta)

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Vaara/riski	Tulipalo
Syyt	Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta
Seuraukset	Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> - tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä - käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja johtoja - sijoitetaan nestekaasugrilli turvalliseen paikkaan, >8m kiinteisiin rakennuksiin - tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaasun varastointi- ja käyttöpaikkojen läheisyydessä. - suositetaan ruoanvalmistuksessa sähkön käyttöä, liekillisten pisteiden määrä pidetään mahdollisimman pienenä - varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia, varmistetaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä - varmistetaan metsäpalovaroituksen tilanne kilpailun aikana ja tiedotetaan metsäpalovaarasta ja pyydetään varovaisuutta - suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella - koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään alkusammutuskalusto asianmukaisesti - pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa - pidetään pelastustiet esteettöminä - koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa - suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
Vastuut	

Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täytyvät
6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
11. pelastustiet ovat esteettömät
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
- Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

- Toimi alla olevan HÄTÄNUMERO 112 ohjeen mukaisesti.
- Muista! Savu tappaa. Älä siis viivytele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Kuusamo, Meskusvaarantie 61, Noukavaaran koulu
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu

Vaara/riski	Sääolosuhde
Syyt	Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi
Seuraukset	Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	- sää tiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman peruminen
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti - seurataan sää tiedotuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupainotteisesti - kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin kiinnityksin ja painoin - tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana - tunnetaan tilapäisten rakenteiden tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan tuulen ylittäessä tietyt rajat - suositetaan materiaalivalinnoissa tuulta läpäiseviä materiaaleja - kehoitetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi vettä - ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa - suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
Vastuut	

Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin kiinnityksin ja painoin
2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat
4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei teltoihin!).
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti

Vaara/riski	Liikenneonnettomuus
Syyt	Liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen. Liikenteen ohjaajien ja paikoittajien ohjeiden sekä opasteiden noudattamatta jättäminen.
Seuraukset	Henkilövahingot, ajoneuvovahingot, maine
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	<ul style="list-style-type: none"> - suunnitellaan turvallinen liikenteenohjaus sekä tienvarsipysäköinti - kysytään lupa tienvarsipysäköintiin tienhaltijalta
Varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - asennetaan tapahtumapaikan ohittavalle tielle tapahtumasta varoittavat liikennemerkkit ja opasteet - varataan liikenteen ohjaukseen ja paikoitukseen riittävä määrä osaavaa henkilöstöä - liikenteen ohjaajat ja paikoittajat varustetaan tarpeellisella välineistöllä - ohjeistetaan liikenteen ohjaajat ja paikoittajat turvalliseen toimintaan - ohjeistetaan tapahtumaan osallistujia turvalliseen toimintaan - suoritetaan jatkuvaa liikenneturvallisuus valvontaa - puututaan välittömästi liikenneturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin - koulutetaan henkilökunta toimimaan liikenneonnettomuus tilanteessa - suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli ensiapuun, lisäonnettomuuksien estämiseen sekä avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen - pidetään pelastustiet esteettöminä
Vastuut	

Ohjeet liikenneonnettomuuksien ehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. kaikki tapahtumaan osallistuvat toimivat liikennesääntöjen, lisä liikennemerkkien, liikenneopasteiden sekä liikenteen ohjaajien ja paikoittajien ohjeiden mukaisesti.
2. liikenneturvallisuutta valvotaan koko tapahtuman ajan
3. liikenneturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin puututaan välittömästi
4. alkusammutus- ja ensiapuvälineistö on käytettävissä koko tapahtuman ajan sekä niiden sijainti on tiedossa
5. tienvarsipaikoituksesta henkilöt siirtyvät ajoneuvoista noustuaan välittömästi pois tiealueelta kilpailukeskukseen johtavalle reitille, maastoon merkatulle viitoitukselle
6. liikenteen ohjaajat ja paikoittajat kiinnittävät huomion koko tehtävän ajan myös omaan turvallisuuteen tehtävää suorittaessaan
7. pelastustiet pysyvät esteettöminä koko tapahtuman ajan

Toiminta liikenneonnettomuustilanteessa

Ilmoita liikenneonnettomuudesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
 - Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia sekä estä lisäonnettomuuksien tapahtuminen. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.
 - Toteuta ensiapu tapahtumassa olevalla ensiapuvälineistöllä sekä tapahtuman ensiapuhenkilöiden avulla sekä heidän antamien ohjeiden mukaisesti.
 - Sammuta mahdollinen palo tai rajoita sitä alkusammutusvälineistöllä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Hälytä apua** soittamalla hätänumeroon 112.
- Toimi alla olevan HÄTÄNUMERO 112 ohjeen mukaisesti.

Pidä pelastustiet esteettöminä.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Kuusamo, Meskusvaarantie 61, Noukavaaran koulu
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu

Vaara/riski	Kadonnut kilpailija
Syyt	- kilpailija on keskeyttänyt, mutta ei ole leimannut maalissa eikä ilmoittanut keskeytystä maalin toimitsijoille - loukkaantuminen - eksyminen - sairaskohtaus
Seuraukset	Henkilövahinko, kadonnan etsintä, tapahtuma keskeytyy
Ennaltaehkäisevät järjestelyt	- ohjeistetaan kilpailijoita ilmoittamaan suorituksen keskeytys maalin toimitsijoille - ohjeistetaan kilpailijoita kanssakilpailijan auttamisvelvollisuudesta eksymis- ja loukkaantumistilanteissa
Varautuminen	- laaditaan tapahtumaan henkilön etsintäsuunnitelma - nimetään henkilöt tilanteen vaatimiin tehtäviin ennen tapahtumaa - ohjeistetaan ja koulutetaan nimetyt henkilöt tehtävään - varataan kilpailualueen karttoja mahdollista etsintää varten - ohjeistetaan tapahtuman henkilöstöä varautumaan tapahtumaan etsintävarustuksella - määritellään etukäteen hetki/hetket milloin otetaan yhteys viranomaiseen
Vastuut	

Ohjeet tilanteeseen kadonnut kilpailija sekä tilanteen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

1. keskeyttänyt kilpailija ilmoittautuu maalin toimitsijoille
2. apua tarvitsevaa kilpailijaa autetaan
3. varustaudut tapahtumaan etsintä varustuksella mahdollisimman kattavasti; säänmukainen vaatetus, maastojalkineet, reppu, juomapullo, ensiapuvälineet, kompassi, matkapuhelin, matkapuhelimen laturi ja varavirtalähde

Toiminta tilanteessa kadonnut kilpailija

Ilmoita kilpailijan katoamisesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 040 8224477 ja toimi ohjeiden mukaisesti.

Tapahtuman järjestäjän toiminta kadonneen kilpailijan etsinnässä.

1. Organisoitetaan suunnitelman mukaisesti
 - a. etsinnän johtaja; turvallisuuspäällikkö
 - b. tiedon keräys; pääratamestari ja kilpailunjohtaja
 - c. etsintäkartat; lasten sarjojen ratamestari
 - d. tilanpöytäkirjan ja tilannetaulun kirjuri; infon toimitsija
 - e. etsijöiden kokoaja; tapahtuman kuuluttaja
 - f. reittietsijät; ratojen koesuunnistajat, mönkijän kuljettaja ja autopartiot

2. Kerätään tiedot kadonneesta
 - a. Nimi, puhelinnumero, kilpailusarja, kilpailunumero, urheiluseura, kilpailuasua, viimeinen havainto, mahdolliset terveystiedot
 - b. henkilötiedot henkilöistä, joiden kanssa hän on saapunut tapahtumaan ja kontaktoidaan heidät
 - c. kontaktoidaan saman sarjan kilpailijat havaintojen saamiseksi
3. Pyritään tavoittamaan kadonnut henkilö kerättyjen tietojen avulla.
4. Toteutetaan reitti- ja kohde-etsintä
 - a. kadonneen kilpailurata
 - b. kadonneen kilpailuradan läheiset tiet, urat ja polut
 - c. kadonneen kilpailuradan läheiset kiinteistöt, rakenteet ja tapaturma-alttiit kohteet
5. Otetaan yhteys viranomaiseen, **112**
 - a. kerrotaan tilanne
 - b. pyydetään toimintaohjeet
 - c. toimitaan ohjeiden mukaisesti
6. Toteutetaan lohkoetsintä (jos viranomainen niin ohjeistaa)
 - a. lohkotaan etsittävä alue
 - b. priorisoidaan lohkot
 - c. kutsutaan vapaaehtoiset tapahtumaan osallistuneet täysi-ikäiset henkilöt etsintätehtävään
 - d. pikakoulutetaan etsijät
 - e. muodostetaan lohkoille etsintäpartiot
 - f. toteutetaan lohkoetsintä

3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Alkusammutuskalusto

Laatu	Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)	2
Hiilidioksidisammutin (co ₂ , 5 kg)	
Vaaho- tai nestesammutin (5 l)	
Pikapaloposti	
Sammutuspeite	1
Muu, mikä?	

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Kilpailukeskuskarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.

Automaattinen paloilmoitin

Tapahtumatilassa on automaattinen paloilmoitin

Kyllä Ei

Paloilmoittimen keskuskojeen sijainti

Paloilmoittimen hoitajan/huoltoyhtiön yhteystiedot

Paloilmoittimelle tehdään irtikytkentöjä tapahtuman ajaksi

Kyllä Ei

Miksi paloilmoittimen irtikytkentöjä tehdään (esim. savukone, pyrotekniikka, tuliesitys)

Miten palovartiointi irtikytkennän ajaksi on järjestetty

Ensiapu

Ensiavun vastuuhenkilö	Nimi: Matti Sippola Puhelin: 040 5306083 Sähköposti:			
Ensiapuhenkilöstö		Määrä	Koulutus	Päivystysaika
	Johto	1	lääkäri	klo 9.00–16.00
	Päivystäjät	1	sairaanhoitaja	klo 9.00–16.00

Ensiapumateriaali	Ensiapulaukku sekä jäätä on ensiavusta vastaavalla henkilöllä käytettävissä. EA-pisteellä on käytössä haavansidonta- ja puhdistusvälineitä sekä jäätä. EA-henkilöstö on tarvittaessa yhteydessä paikalliseen terveyskeskukseen tai hätänumeroon lisäavuntarpeen ilmetessä.
-------------------	--

Kilpailukeskuskarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

Ensiapuhenkilöstöllä on käytössään kalusto (mönkijä), sekä ko. ajoneuvon kuljettaja, tarvittaessa loukkaantuneen luo pääsemiseen, sekä loukkaantuneen maastosta pois kuljettamiseen.

Henkilömäärä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä	300 henkilöä
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä	50 henkilöä
Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä:	Tilan nimi: henkilöä
	Tilan nimi: henkilöä
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä	henkilöä

Ohje: Maksimihenkilömäärää laskettaessa huomioidaan koko tapahtuman henkilömäärä (yleisö, henkilökunta, esiintyjät jne.). Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m² vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esiintymislava tms. tilaa eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva uloskäytävien leveys voi rajoittaa maksimihenkilömäärää (kts. pelastussuunnitelman laadintaoppaan kohta poistumisjärjestelyt).

Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää ei ylitetä / ulkotapahtuman laskennallista maksimihenkilömäärää ei ylitetä. Henkilömäärää valvotaan koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärä on täynnä, alueelle pääsy estetään.

Nestekaasu

Nestekaasun käyttötarkoitus

- Ruoanlaitto/lämmitys
- Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
- Tehosteet/pyrotekniikka
- Muu, mikä

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 10 kg

Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä 10 kg

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualliuoksella)
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.
- nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasumerkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin.
- ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty.

Kilpailukeskuskarttaan on merkitty nestekaasun käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

Palavat nesteet

Palavien nesteiden käyttötarkoitus

- Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys
- Sähköntuotanto
- Tehosteet/pyrotekniikka
- Tuliesitys
- Muu, mikä?

Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä 0 litraa

Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä 0 litraa

Käytössä olevat palavat nesteet

Palavien nesteiden käytössä noudatetaan seuraavaa:

- palavien nesteiden käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- palavien nesteiden käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan
- palavien nesteiden käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
- palavat nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin, ja käyttö- sekä varastointipaikkojen läheisyyteen on varattu riittävästi imeytysainetta
- palavien nesteiden varastointipaikka on merkitty palavat nesteet -merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite.
- ulkopuolisten pääsy palavien nesteiden varastointipaikkaan on estetty.

Kilpailukeskuskarttaan on merkitty palavien nesteiden käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

Palo-osastointi

Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet pidetään suljettuna ja salvattuna koko tapahtuman ajan. Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmukaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii Juhani Määttä.

Kilpailukeskus- ja aluekarttoihin on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.

Poistumisjärjestelyt

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan.

Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) vaatima poistumisreitien yhteenlaskettu leveys on mm.

Sisusteet/somisteet

Sisusteella tarkoitetaan verhoa, pehmustettua istuinhuonekalua, irtomattoa sekä muuta käyttötapaansa ja materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavaa tuotetta. Sisusteita yleisötapahtumissa ovat esimerkiksi lavasteissa ja somisteissa käytettävät kankaat, banderollit, irtomatot ja pehmustetut tuolit.

Kaikki tapahtumassa käytettävät sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava). Todistukset sisusteiden syttyvyysluokasta ovat saatavilla tapahtumapaikalla.

Tilapäiset rakennelmat

Tilapäinen rakennelma	Määrä (kpl)	Koko
Lava	-	
Katsomo	-	
Teltoa (avoimia)	6	Ravintola-, info, ensiapu- ja ajanottoteltoa.
Muu, mikä?	-	

Teltojen osalta noudatetaan seuraavaa:

- teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. kohta henkilömäärä)
- telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).
- teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa (ks. kohta poistumisjärjestelyt)
- teltan uloskäytävät on opastettu. *(Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumistiemerkeillä. Suuret teltat, yli 300 m², varustetaan akkuvarmennetuilla poistumisreittien merkeillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus harkitaan tapauskohtaisesti.)*
- teltoa on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin
- teltoa on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m)
- teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumistiet
- teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.

Katsomoiden osalta noudatetaan seuraavaa:

- katsomo rakennetaan Suomen RakMk osan F2 2001 vaatimusten mukaisesti
- kaide rakennetaan, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm tai putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa
- kiinteäistuimien istuinalueen penkkirivin jatkeeksi ei sijoiteta irtoistuimia
- istuimet kiinnitetään alustaan, mikäli istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien lattioiden välillä on tasoeroja. Irtoistuimia saa käyttää lattiapinnaltaan vaakasuorassa tilassa, jossa istuimet on sijoitettu pöytien ympärille.
- istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys on riittävä suhteessa kulkuväliä käyttävien henkilöiden määrään ja istuimien laatuun. Istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys suhteessa istuinten laatuun ja rivin paikkalukuun suunnitellaan Suomen RakMk F2 2001 taulukon 4.4.2 mukaan.
- katsomon kulkureittien portaiden nousu on enintään 180 mm ja etenemä vähintään 270 mm. Katsomon portaiden avoaskelmien välit on tukittava siten, että avoaskelmien välistä ei saa mahtua yli 110 mm:n mittainen kuutio.
- portaassa ja luiskassa käsijohde asennetaan koko pituudelle. Käsijohde mitoitetaan niin, että siitä saa tukevan otteen. Käsijohteen pää on muotoiltava turvalliseksi.

- jos tilassa on yli 60 tuolia, ne kytketään toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, jollei tuoleja ole sijoitettu pöytien ympärille
- katsomon valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.

Kilpailukeskuskarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit.

Tilapäiset sähköasennukset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

- sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset
- kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
- sähkölaitteet on suojattu sateelta
- tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.

Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus

Tapahtumaan osallistuvaa henkilökuntaa/talkoolaisia informoidaan turvallisuusasioista ja niiden huomioimista. Kilpailijoita ja huoltajia varten turvallisuussuunnitelma jaetaan järjestävän seuran kisasivuilla, mistä löytyy kaikki muukin kisoihin liittyvä tieto.

4. LIITTEET

- Kilpailualuekartta
- Kilpailukeskuskartta
- Tarkistuslista


Tarvittaessa:

- Ensiapusuunnitelma
- Ilmoitus tuliesityksestä
- Ilmoitus tehosteiden käytöstä


Lisätietoja:

- Jos tapahtumassa tarvitaan kuljettaa loukkaantunut pois maastosta, on järjestäjät varautuneet tilanteeseen ammattitaitoisella kuljettajalla ja mönkijällä. Ensiapuhenkilöstöllä on lisäksi olemassa tieto kaikkien rastien sijainneista sekä kilpailualueesta.
- Viestiliikenne tapahtuman aikana hoidetaan yleisillä puhelin- ja internet verkkoja hyödyntäen. Alueella on testattu puhelinten kuuluvuutta ja se on ratamestariryhmän kokemuksella havaittu hyväksi.

KISAKESKUSKARTTA

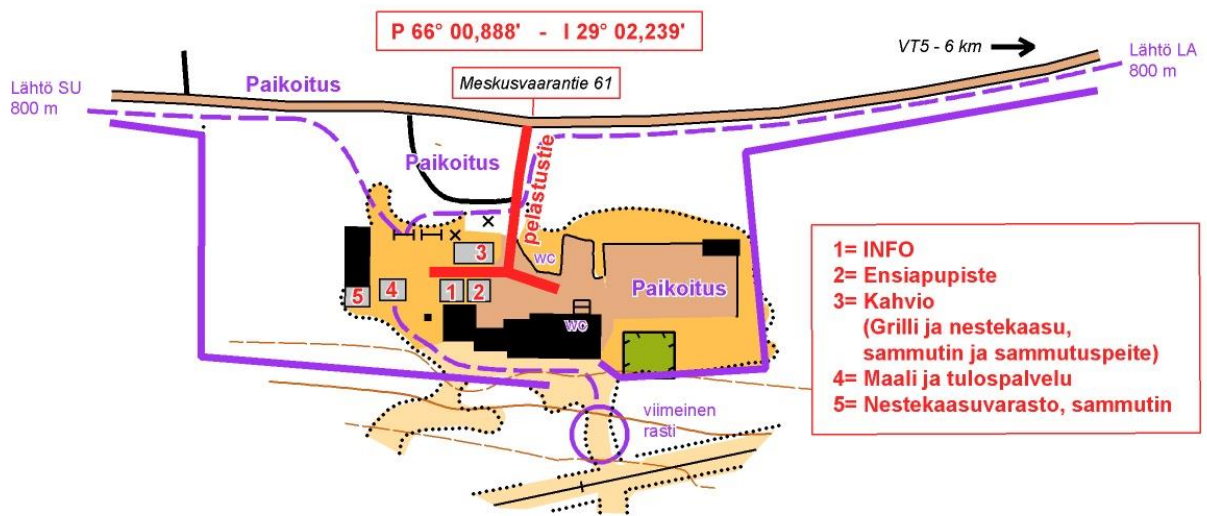

ALUEKARTTA

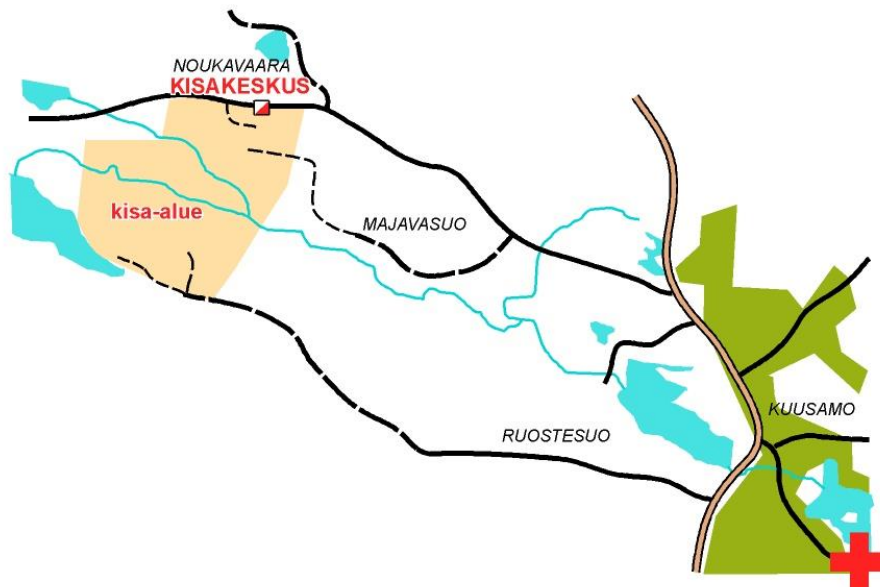

TARKASTUSLISTA

	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle ennen tapahtumaa.	X		
Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.	X		
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.		X	
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.		X	
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.		X	
Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.		X	
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.	X		
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.	X		
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.	X		
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.	X		
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.	X		
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.	X		
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.	X		
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.	X		
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.		X	
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)		X	

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

Pelastussuunnitelma lähetetään ennen tapahtuman alkua pelastusviranomaiselle.